

เอกสารประกอบหลักฐานหมวดที่ 5 ตัวชี้วัด 5.5 – 5.5.3

5.5.3 (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง


มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดงจำนวน 13 ถัง ถังดับเพลิงสีเขียวจำนวน 5 ถัง สายฉีดน้ำจำนวน 13 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด



ภาพแสดงที่ตั้งถังดับเพลิง

5.5.3 (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย และตัวดักจับควัน ทั่วทั้งอาคาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

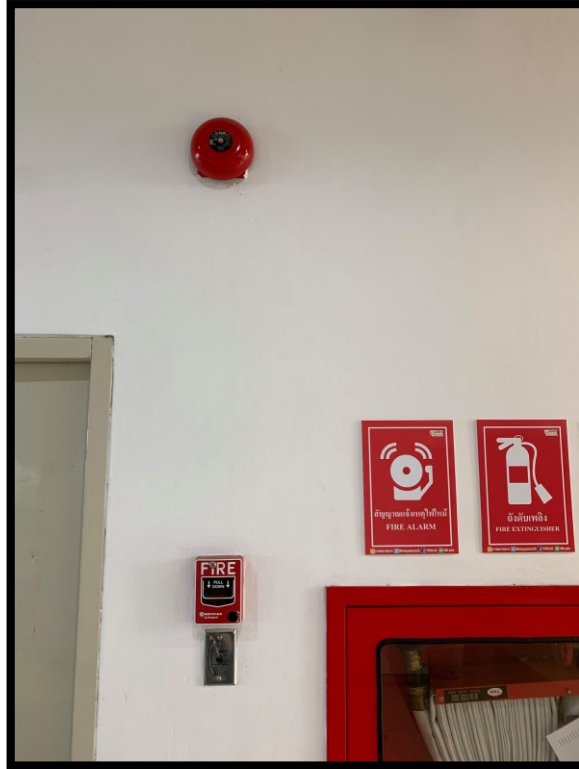


ภาพระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย




ภาพตัวดักจับควัน

5.5.3 (3) มีการตรวจสอบข้อ (1)-(2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้ง ซ่อมและแก้ไข

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายเจริญชัย พันธุ์ศรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก วิธีการตรวจสอบโดยการยกถังขึ้นแล้วกลับหัวคว่ำลงเพื่อฟังว่าสารเคมีที่อยู่ในถังยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ โดยเสียงที่ได้ยินจะมีลักษณะเหมือนทรายขนาดเล็กไหลตกลงมา และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ทำการลงรายชื่อกำกับในแบบฟอร์มด้วย

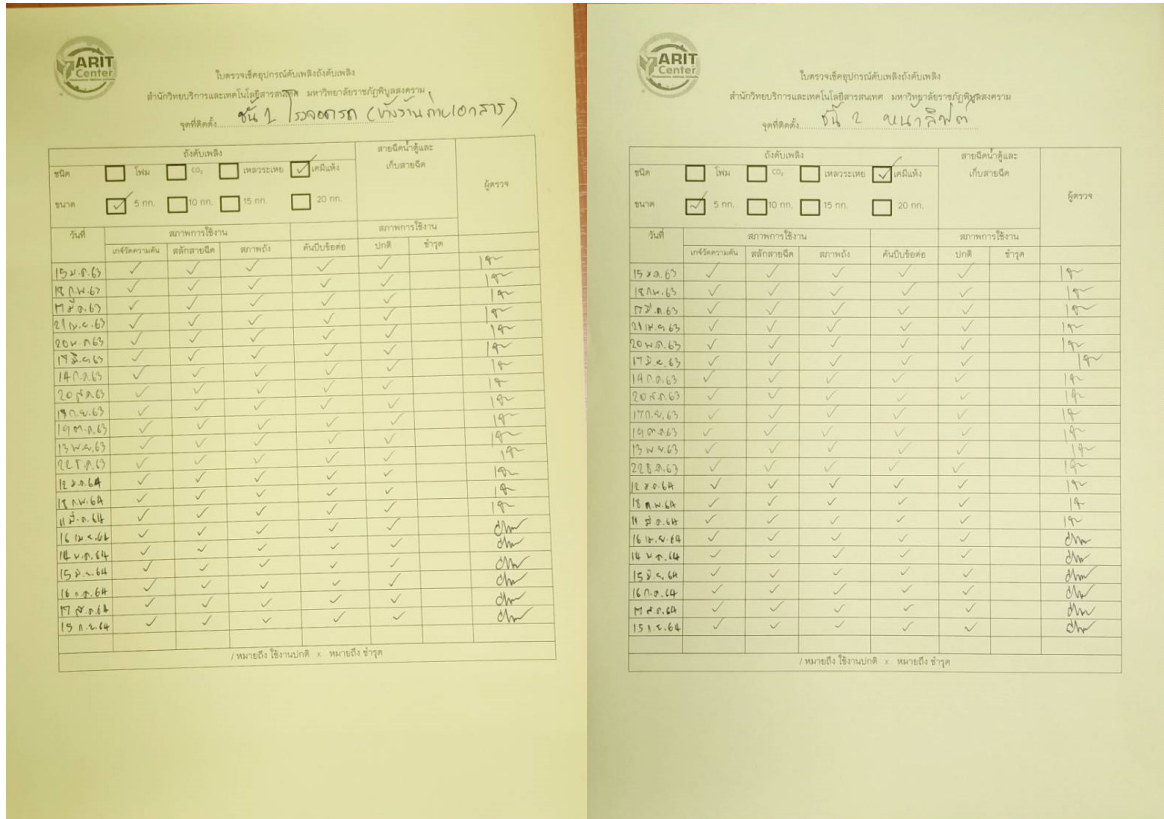

ภาพการตรวจสอบประจำเดือนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

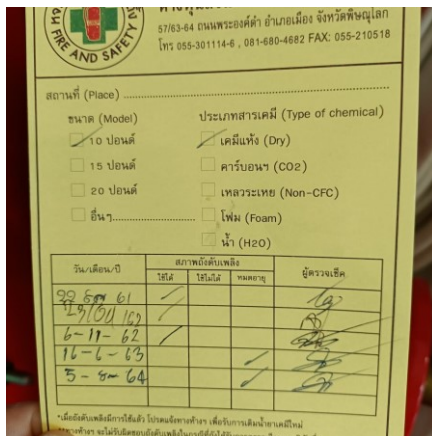

ภาพการตรวจสอบโดยบริษัท



ภาพถ่ายการตรวจถังดับเพลิง



บันทึกข้อความ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่..... ๐๑๘/๒๕๖๔
วันที่..... - 6 ส.ค. 2564
เวลา..... ๑๖.๒๔ น.

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่ สวบ. ๕๗๓/๒๕๖๔

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการติดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้มีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน ดังนั้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ประสานทางบริษัทเข้าทำการตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพ ถังดับเพลิงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ถังดับเพลิงดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด ๑๔ ถัง ถังดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีจำนวน ๗ ถัง และถังดับเพลิงที่ควรเติมน้ำยาเคมีใหม่ จำนวน ๑๑ ถัง ชนิด DRY หรือผงเคมีแห้งขนาด ๑๐ ปอนด์

ในการนี้ ได้แนบใบรายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง และใบเสนอราคา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

วิภาดา งามจิตต์

(นางสาววิภาดา งามจิตต์)

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

ความคิดเห็นของท่านผู้อำนวยการ

ทราบ / ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
วิภาดา งามจิตต์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพลเทรดดิ้ง

57/63-64 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055-301-115, 081-680-4682 Fax: 055-210-518

รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการ ทอสมุขมรพส

ติดต่อ คุณ ปุ๊ย 0853775508

ที่	สถานที่ / บริเวณ	จำนวน	ชนิด	ขนาด	ใช้ได้	ไม่ได้	หมดอายุ	ไม่พบ	หมายเหตุ
1	ลานจอดรถข้างธนาคาร	2	DRY	10			2		ควรเปลี่ยนถ่ายผงเคมีใหม่
2	ห้องเก็บของ	3	DRY	10		2	1		ควรเปลี่ยนถ่ายผงเคมีใหม่
3	ห้อง 24 ชั่วโมง	1	NON	10	1				
4	ห้องเซฟเวอร์	1	NON	10	1				
5	โถงลิฟต์ชั้น 1	1	DRY	10	1				
6	โถงเครื่อง ชั้น 1	1	NON	10	1				
7	ชั้น 2 (ในตู้)	1	NON	10	1				
8	ชั้น 2 (ในตู้)	2	DRY	10	1		1		ควรเปลี่ยนถ่ายผงเคมีใหม่
9	ชั้น 3 (ในตู้)	3	DRY	10			3		ควรเปลี่ยนถ่ายผงเคมีใหม่
10	ชั้น 4 (ในตู้)	1	NON	10	1				
11	ชั้น 4 (ในตู้)	2	DRY	10			2		ควรเปลี่ยนถ่ายผงเคมีใหม่
12	รวม	16			7	2	6		

หมายเหตุ

ถังดับเพลิงทั้งหมด 18 ถัง

ถังดับเพลิงที่สามารถใช้วางได้ปกติ จำนวน 7 ถัง

ถังดับเพลิงที่ควรนำมาเติมถ่ายเคมีใหม่ จำนวน 11 ถัง

- ชนิด DRY หรือผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง

กำหนดนำ

ควรตรวจเช็คถังดับเพลิงทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน 100%

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

(นาย จักรกฤษ เขียวสนิท)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพลเทรดดิ้ง

57/63-64 ถ.พระองค์เจ้า ล.ใหม่เมือง
 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ 055-301115, 081-6804682 Fax: 055-210518
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0653531000424 / สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา

Page 1 of 1

รหัส นามลูกค้า ที่อยู่ หมายเหตุ	C3302101 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000477775 / สำนักงานใหญ่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	วันที่ เลขที่ใบเสนอราคา ผู้เสนอราคา เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่ครบกำหนด	SO2100027 ผู้เสนอราคา เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่ครบกำหนด
--	---	--	---

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคา และ รายละเอียดของสินค้าตามรายการส่งต่อไปนี้
 We take pleasure in quoting the following products with price and specification

รหัสสินค้า Code	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาคอห่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
0120101099919	น้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 lbs	1 ถัง	481.50		481.50
0120401099919	น้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย ขนาด 10 lbs - ถังบรรจุวันประกัน 1 ปี ตรวจเช็คทุกวัน 6 เดือน	1 ถัง	2,675.00		2,675.00
0110101000325	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 10 lbs	1 ถัง	1,391.00		1,391.00
0110401000519	ถังดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย 10 lbs - ถังใหม่วันประกัน 3 ปี ตรวจเช็คทุกวัน 6 เดือน	1 ถัง	3,424.00		3,424.00

ดี แล อารี เอ. & อ.อี.

บาท เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาทห้า	รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	7,450.00 521.50
	ยอดเงินสุทธิ	7,971.50

ผู้ส่งชื่อสินค้า	ผู้เสนอราคา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพลเทรดดิ้ง	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่

การรายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง

5.5.3 (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
สัญญาณแจ้งเตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
- สัมภาษณ์บุคลากร -

5.5.3 (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ภาพแสดงพื้นที่ตั้งถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง